


Vlastníctvo prevádzkovateľa distribučnej sústavy

Majetkové rozhranie
(vývodové svorky poistiek NN)

Vlastníctvo odberateľa elektrickej energie

SO 03 NN prípojka k VDJ
RE- VDJ Uzovce





SO 03 NN prípojka k VDJ
WL3: AYKY-J 4x25RE, Lc=30m
WL4: CYKY-O 2x1,5, Lc=30m
chránička KSX-PEG 40, Lc=20m
WL3- prívod do rozvádzača RD
WL4- ovládanie NT spotrebičov

RE- VDJ Uzovce

Plastový, pilierový (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifný, trojfázový, pre jeden istič do 63 A, bez ističa, prívod a vývod na skrutkové svorky, prívod a vývod do 25 mm², výška piliera min. 0,45 m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 500 mm, typ: RE 1.0 25A P2, v=500; osadený v zemi - so zemným dielom

POHLAD M 1:20

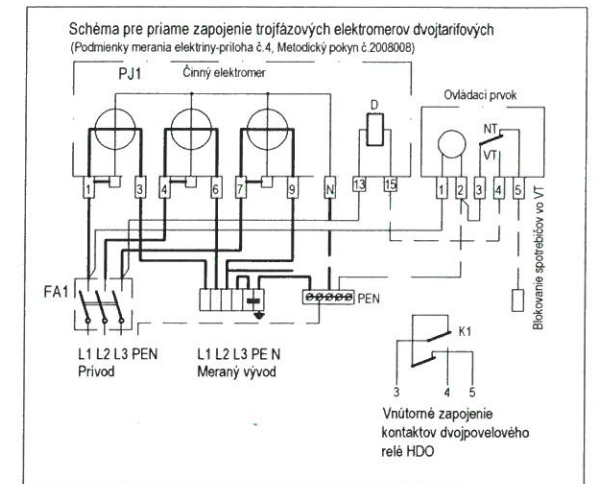

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní
a je základom na uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia č. 04-SB-022P-2016/0003-0003/EE/MS
zo dňa 3.6.16

Prednosta:



Technické parametre:

Menovité pracovné napätie: 230/400 V
Menovitý prúd : do 63A
Stupeň krytia : IP44/20
Materiál skrine : tvrdý polyester
Odolnosť proti horeniu : kategória B
Uzatváranie dverí : energetický uzáver STN 35 9754

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Napät'ová sústava 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41, 10.2007)

-v normálnej prevádzke

:Príloha A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí
:Príloha A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty
:Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu
:čl.415.1 - doplnková ochrana prúdové chrániče
:čl.415.2 - Doplnková ochrana : doplnkové ochranné pospájanie
:čl.411.4 - samočinné odpojenie napájania

-pri poruche

Osvedčenie: S2012/01713/EIC COO/EZ A E1		
Zodpovedný projektant: Ing. Jakub Mikloš	Kreslil: Ing. Jakub Mikloš	<p>MJ projekt s.r.o. Požiarnická 208/23 082 22 Šarišské Michalany IČO: 47 535 113 IČ DPH: SK 202 394 0072 MOBIL: 0911 291 422 mjprojektsro@gmail.com</p>
Investor: Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce		
Investor: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice		
Stavba: UZOVCE - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU	Dátum: 02.2016	Číslo sady:
Objekt: SO 03 NN prípojka k VDJ	Zákazka číslo: A127/2015	
Obsah: Jednopolová schéma odberného elektrického zariadenia	Stupeň PD: projekt	
	Formát: 1A4	
	Mierka: M 1:	
	Výkres číslo: E-03	