


Napäťová sústava 3/N/PE AC, 50Hz, 400/ 230V, TN-S

Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41)

- v normálnej prevádzke :Príloha A, kapitola A.1 - základná izolácia živých častí  
:Príloha A, kapitola A.2 - zábrany alebo kryty  
:čl. 415.1- doplnková ochrana: prúdové chrániče
- pri poruche :čl.411 - samočinné odpojenie napájania  
:čl.411.3.2.6 - doplnkové pospájanie


Rozvádzač RH  
s montážnym panelom

Menovité pracovné napätie do 690 V  
Menovitý prúd : do 400A  
Skratová odolnosť : 40kA  
Stupeň krytia : IP2X  
Materiál skrine : tvrdý polyester  
Odolnosť proti horeniu : kategória B  
Uzatváranie dverí : energetický uzáver STN 35 9754  
Krajná/stredná prípojnica : E Cu pás 30x5  
Ochranná prípojnica : skrutka M10x30



Skratové pomery:  
Ik=10,0kA

Elektrický príkon:  
Pj= 10,0kW - inštalovaný  
Pp= 9,5kW - výpočtový




#### UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvedčenie: S2012/01713/EIC COO/EZ A E1			<b>MJ projekt s.r.o.</b> Požiarnická 208/23 082 22 Sáriiské Michalany IČO: 47 535 113 IČ DPH: SK 202 394 0072 MOBIL: 0911 291 422 mjprojektsro@gmail.com	
Hlavný inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš		
Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce Investor: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice				
Stavba: <b>UZOVCE - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU</b>			Dátum: 02.2016	Číslo sady:
Objekt: SO 03 NN prípojka k VDJ			Zákazka číslo: A127/2015	
Obsah: Rozvádzač RH - jednopólová schéma			Stupeň PD: projekt	
			Formát: A4	
			Mierka: M 1:	
			Výkres číslo: <b>E-06</b>	

SA1 HL1 SA2 HL2  
 ČIERNÁ ZEL. ČIERNÁ ZEL.  
 ZB5-AD3 XB7-EV03MP ZB5-AD3 XB7-EV03MP  
 ZEL. ZEL.

L1, L2, L3

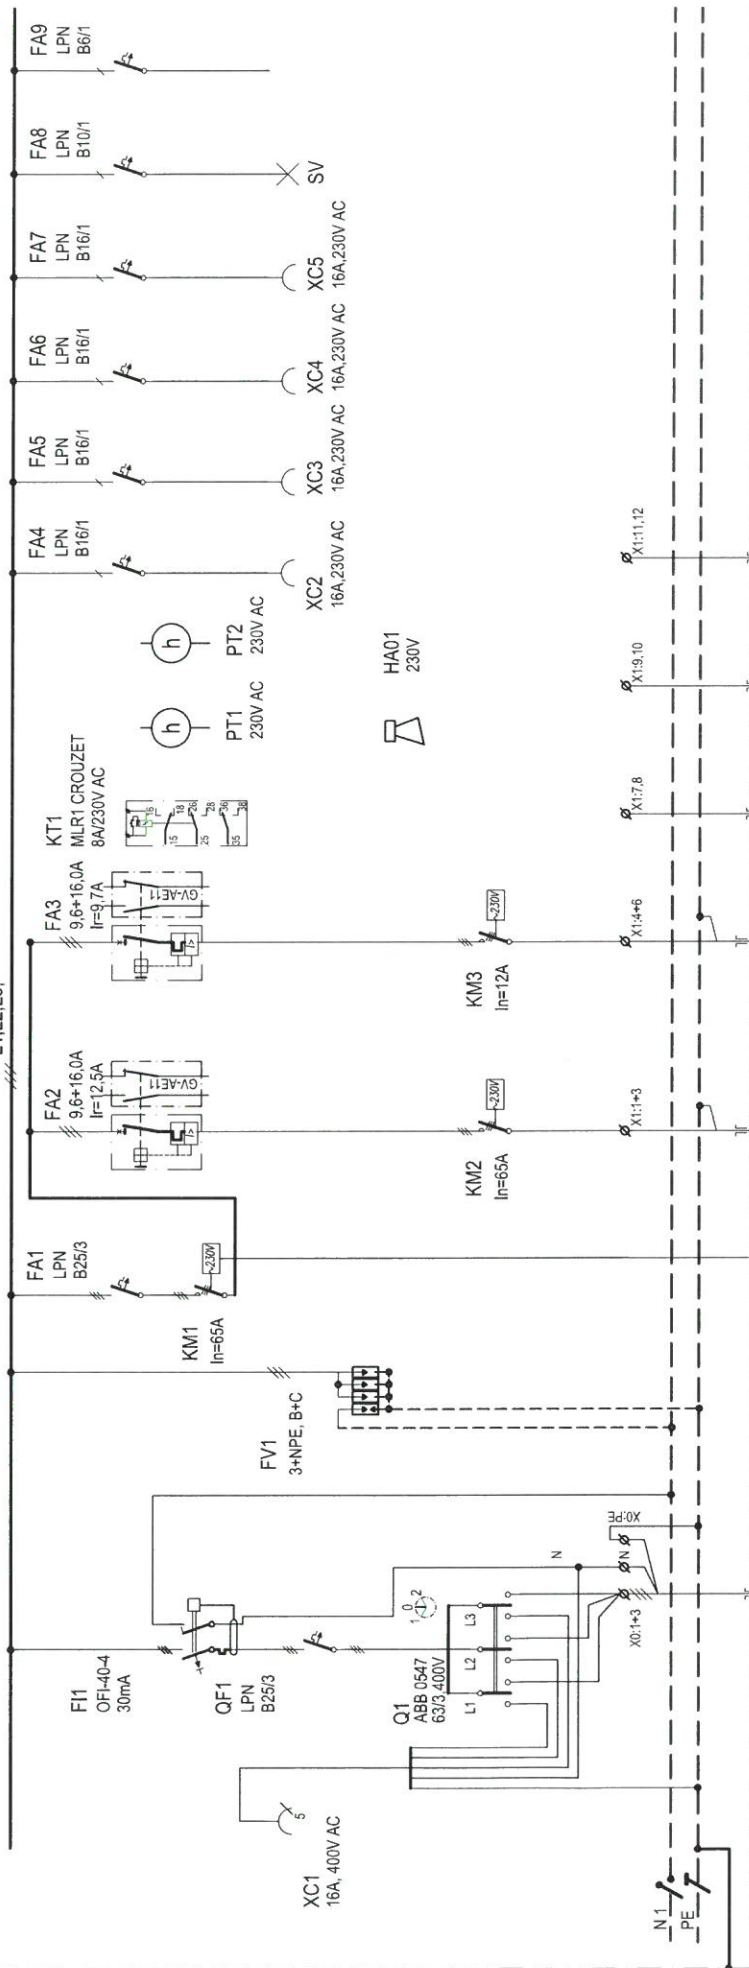

PRÍVOD NÁHRADNÝ ZDROJ	RE PRÍVOD ELEKTROMOT. ROZV.	RE PRÍVOD HDO	M1 2,2kW PONORNÉ ČERPADLO -č.1	M2 2,2kW PONORNÉ ČERPADLO -č.2	M3 4,0kW ČERPADLO -č.3	SL1 PLAVÁK h-max	SL2 PLAVÁK h-min.	SL3 PLAVÁK havarijná hlad.	XC2 ZÁSUVKA	XC3 ZÁSUVKA	XC4 ZÁSUVKA	XC5 ZÁSUVKA	SV1 OSVETLENIE	OVĽADANIE
-----------------------------	-----------------------------------	------------------	---	---	------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-----------

# UZOVCÉ - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU

Stavba: Investor: Obec Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce  
 Rozvádzač RH - jednopólová schéma  
 SO 03 NN prípojka k VDJ

Objekt: SO 03 NN prípojka k VDJ

Ing. Jakub Mikloš  
 Ing. Jakub Mikloš  
 Ing. Jakub Mikloš

Datum: 02.2016  
 Zákazka č.: A127/2015  
 Výkres číslo: E-06/2